


ВЪТРЕШЕН ШЛАКОВ БАСЕЙН					СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МОНТАЖНИТЕ СТОМАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ		
№	марка	брой / m ²	ед. тегло, kg	общо тегло, kg			
1	ЗЧ.1	192 бр.	20.8	3993.0	10628	ВСЗлс	
2	ЗЧ.2	39.20 m ²	27.9	1092.4			
3	СК.1	46 бр.	103.7	4772.0			
4	Ч.1	184 бр.	3.1	561.8	51389	ВСЗкл	
5	Ч.2	44 бр.	89.5	3937.6			
6	Ч.3	1 бр.	149.2	149.2			
7	Л.1	44 бр.	918.8	40425.6	51389	ВСЗкл	
8	Л.2	1 бр.	763.6	763.6			
9	Л.3	2 бр.	984.4	1968.8			
10	Л.4	1 бр.	680.1	680.1	62017	kg	
11	Л.5	1 бр.	548.9	548.9			
12	Л.12	39.20 m ²	48.7	1907.9			
общо тегло вкл. 2% заварки :				62 017			
забележка : СК.2, СК.3, ПР.1 са специфицирани на чертеж № 2							

- ЗАБЕЛЕЖКИ**
- Бетон клас В25, положен бетон клас В12.5
 - Бетон клас по якост на натиск В20, състав №6, клас по огнеустойчивост №10 за t=1000°C, съгласно табл.9 на "Норми за проектиране на бетоноби и стоманобетоноби конструкции предназначени за работа при въздействието на повишени и високи температури, 1989г."
 - Стомана за армировка : стомана S500s
 - Стомана :
ВСЗлс – профили и закладни части
ВСЗкл – листова обшивка
 - Електроди : Е42
 - Пълнежа (топлоизолацията) да се изпълни от добре уплътнен млян шомот (от тухли)
 - За реализиране на фугите между отделните секции да се използват твърди минераловатни плочи.
 - К±0.00 = кота съществуваща настилка в цеха

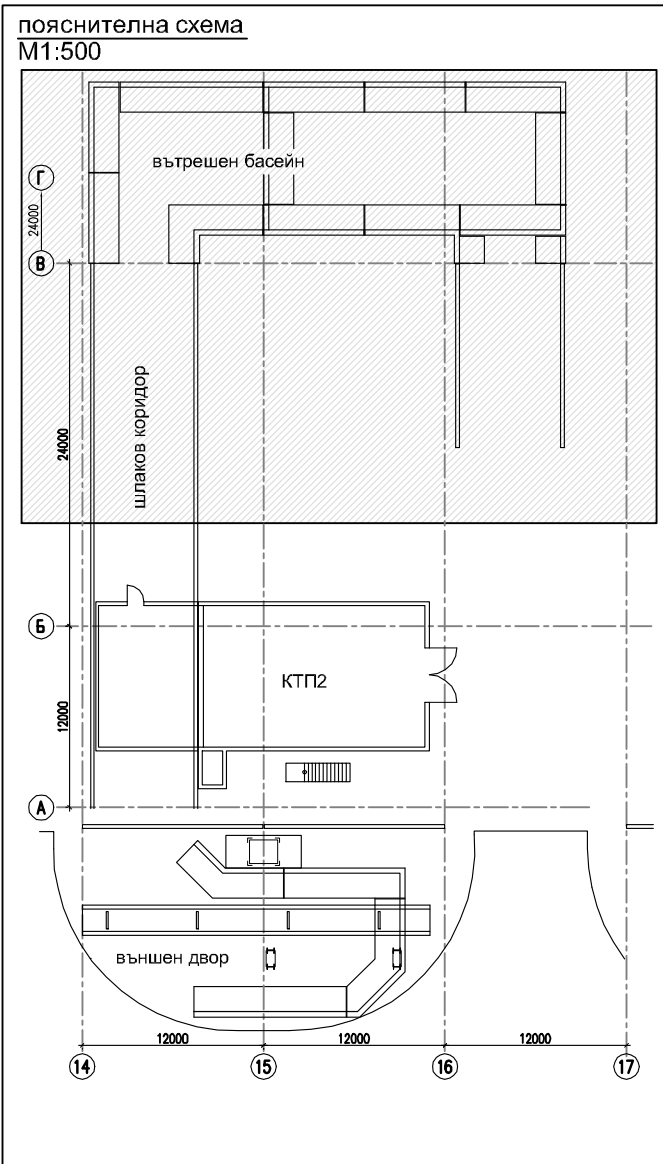

съгласувал ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Началник ЕСДЦ :
/ Ч. Димитров /
Ръководител Проекти :
/ С. Мистакидис /

проектант	технически контрол
ОБЕКТ: СТОМАНА ИНДАСТРИ, гр. Перник, ЕСДЦ	
ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ШЛАКОВ КОРИДОР "БЯЛА ШЛАКА" НОВИ ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ШЛАКОВ ДВОР	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : СТОМАНА ИНДАСТРИ, гр. Перник	
фаза РАБОТЕН ПРОЕКТ	часть КОНСТРУКЦИИ
съдържание на чертежа	брой чертежи 6 пореден номер 1
ВЪТРЕШЕН ШЛАКОВ БАСЕЙН КОФРАЖЕН И МОНТАЖЕН ПЛАН	
машаб 1:50	формат А1
filename : 316-02-00.dwg	реvisions: 00 дата: .01.2009